



RESOLUCION No. 0276-AD-84

Lima, 13 de Setiembre de 1984



Visto el Of. N° 448-84-FPT;

CONSIDERANDO:

Que la Federación Peruana de Tenis solicita una asignación adicional de SIETE MILLONES Y 00/100 SOLES ORO (S/. 7'000,000.00) para la terminación de las obras de iluminación de las canchas N°2 y 3 del C.D. Campo de Marte;

Que es procedente atender lo solicitado a fin de que pueda entrar en funcionamiento el alumbrado de las canchas de tenis en referencia;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 27 de la Ley 23724;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración, el giro a favor de la Federación Peruana de Tenis por el monto de SIETE MILLONES Y 00/100 SOLES ORO (S/. 7'000,000.00); para la terminación de las obras de Iluminación de las canchas N°2 y 3 del C.D. Campo de Marte.

ARTICULO 2°.- La Federación Peruana de Tenis, Rendirá Cuenta Documentada de la Inversión.

Aféctese el egreso al Volúmen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Asignación 08.03, Fuente de Financiamiento Ley N° 23724.



Regístrese y Comuníquese;

Dr. ALBERTO MUSSO VENTURA
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

OCIE/ARH.
ALE/as.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME # 210 OCA-84

A	:	Dirección Ejecutiva
DE	:	Oficina Central de Administración
ASUNTO	:	Proy. de Resolución
REF.	:	Inf. # 122/84-OP
FECHA	:	6.9.84

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de adjuntarle al presente un proyecto de resolución, - por medio del cual se autoriza el giro a la Federación Peruana de Tenis, por la suma de S/. 7'000,000.00 para concluir con la Obra: de Iluminación de las Canchas N°2 y 3° del Complejo de Tenis de Campo de Marte; cuyo financiamiento esta a cargo de la Ley 23724, afectandose presupuestalmente al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Asignación 08.03.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
JOSE RAUL MONTROYA V.
 Jefe de la Oficina Central
 de Administración del IPD

RMV.OCA:glm

Inc.: Inf. # 122/84-OP
 Proy. de Res.
 Exp. 2546
 (2156-OCA)

c.c.: O.P.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

HOJA DE ENVIO

CODIGO N°.....

2156

DE : OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION

DERIVADO A : Jefe de la Unidad de Contabilidad
: Jefe de la Unidad de Abastec. y Serv. Aux.
: Jefe de la Unidad de Personal

PARA :

FOLIOS N°.....

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Atención | <input type="checkbox"/> Prep. resp. para la firma |
| <input type="checkbox"/> Estudio e Inf. | <input type="checkbox"/> Tomar nota y devolver |
| <input type="checkbox"/> Su conocimiento | <input type="checkbox"/> Proyect. Resolución |
| <input type="checkbox"/> Opinión | <input type="checkbox"/> Tomar acción e informar |
| <input type="checkbox"/> Tramitar | <input type="checkbox"/> Elaborar norma o Directiva |
| <input type="checkbox"/> Control | <input type="checkbox"/> Procesamiento General |
| <input type="checkbox"/> fiscalización | <input type="checkbox"/> Archivo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

NOTA : hay que fusar. inf. inf.

Lima, 5. 9. 84.

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Jefe de la Oficina Central
de Administración del IPD.

ls.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME No. 122/84 OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : GIRO ADICIONAL A LA FED. PERUANA DE TENIS
REF. : INFORME No. 127-OCIE-84 - Exp.: 2546
FECHA : 04 de Setiembre de 1984

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente :

- 1.- Esta Oficina estima procedente se autorice a la Oficina Central de Administración, a girar a favor de la Federación Peruana de Tenis la cantidad de SIETE MILLONES DE SOLES ORO (S/. 7'000,000.), destinándolos a financiar el gasto adicional que requiere dicha Federación para concluir con la obra : "Iluminación Complejo de Tenis - Campo de Marte - II Etapa".
- 2.- El presente gasto será financiado con recursos provenientes del Impuesto Unico a las Aguas y Bebidas Gaseosas, Licores y Bebidas Alcohólicas y con cargo a la asignación específica 08,03.
- 3.- La Federación Peruana de Tenis rendirá cuenta documentada a la Oficina giradora, al término de los trabajos realizados.

Lo que cumpla con informar a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF
UPP/JLF
1bg.
Exp.: 2546



JAVIER ABULAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

OP. _____
 Reg. No. 384
 Ingreso: 24/8/84
 Hora: 3:10 pm
 Firma: [Signature]



INFORME N° 127-OCIE-84

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
 DEL : ING. JEFE DE OCIE
 ASUNTO : ALUMBRADO DE CANCHAS DE TENIS
 C.D. CAMPO DE MARTE
 REF. : OF. N° 448-84-FPT
 FECHA : AGOSTO, 20 DE 1984

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para en relación al Of. de la referencia, informarle lo sgte.:

El I.P.D. giró a la F.P.T. una partida - de S/. 17'000,000 para la iluminación de las canchas de Tenis del C.D.

Dicho monto consideraba la adquisición - del cable NYY, el Suministro de Electrolima y las obras civiles; según requerimiento de la F.P.T.

La Federación informa que necesita para la terminación definitiva del alumbrado de las canchas 2 y 3 se requiere 70m. de cable NYY de 70mm. a un costo aproximado de S/. 7'000,000

Si la Alta Dirección lo estima conveniente se podría atender esta petición adicional solicitada con cargo al Proyecto Reacondicionamiento Instalaciones Deportivas.

Para tal efecto la F.P.T. deberá adjuntar acompañen la proforma por el valor del cable que - solicitan.

*24/8/84 Para Ode
 Dr. Alfredo: "De acuerdo
 proceder."*

OCIE/ARH. *frans*
 ALE/as.

Atentamente,

[Signature]
 J. g. Alfredo Rossi Huertas
 Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
 y Equipamiento del I. P. D.

ALBERTO WIRZ NORIEGA
 Director Ejecutivo
 Instituto Peruano del Deporte

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN RED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL	NOMBRE : FEDERACION PERUANA DE TENIS Ofc. N° 448-84-FPT-10-8-84	NUMERO REF:
	ASUNTO: Hace de su conocimiento que por error de apreciación, se pensó q' el suministro de ELECTROLINA para las Canchas de Tenis estaba dentro de la Casa de Calderos necesitan para la terminación de alumbrado de las canchas S/.7'000.	
Fecha de INGRESO: 10/8/84		
Hora: 2:55 pm		
Numero de Folios: (02) dos		
Registrado por: RAKOP		
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 34
Remitido por:	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por:	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:	5	
Fecha	Hora	

Pase a: OCIE	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: DE	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por:	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input checked="" type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones: Inf 12f OCIE - 84 (Sr. Leonelwe)	4	
Fecha 22/8/84	Hora 7:30	

Pase a: DE	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: OCIE	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input checked="" type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por: TIGAA	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:	3	
Fecha 20/8/84	Hora 2:40 pm	

Pase a: OCIE	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: DE	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por:	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:	2	
Fecha 14/8/84	Hora 3:45	

Pase a: D/E. Sr. A. Wirz	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 34
Remitido por: OTDA	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de folio
Recibido por:	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	02
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input checked="" type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:	1	
Fecha 10-8-84	Hora 4:45	



FEDERACION PERUANA DE TENIS

TELF. 24-9979
CASILLA 2243
LIMA - PERU

OF. 448-84-FPT

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
Trámite Documentario
FOLIO No. 01
UNO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
10 AGO. 1984
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
10 AGO. 1984
2546 2.55 p.w.
RECIBIDO

Lima, 10 de Agosto, 1984.

Señor
Alberto Wirz Noriega
Director Ejecutivo del IPD
CIUDAD.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirle la presente, con el objeto de hacer de su conocimiento que, por error de apreciación se pensó que el Suministro de Electrolima para las canchas de Tenis estaban dentro de las casas de Calderos, que siempre permanece con llave.

Estando el Suministro de Electrolima en la Puerta Principal - de entrada a la Piscina Olímpica, necesitamos adquirir para la terminación definitiva del alumbrado de las canchas # 2 y 3; la cantidad de 70 mts. de Cable NYW de 70 mm. a un costo aproximado de S/ 7'000,000.- de Soles Oro.

Esperamos de Ud. su comprensión a éste error involuntario y tenga a bien otorgarnos la cantidad antes mencionada.

Asimismo, estamos adjuntando Plano indicando la ubicación del Suministro de Electrolima.

Sin otro particular, presento a Usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Muy atentamente,

14/8/84
Pase a Oca
Favor informar
para


FEDERACION PERUANA DE TENIS

ENRIQUE GARCIA ZAPATERO P.
TESORERO

LMC/FPT
EGZ/elc.

ALBERTO WIRZ NORIEGA
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Trámite Documentario
FOLIO No 02
dos

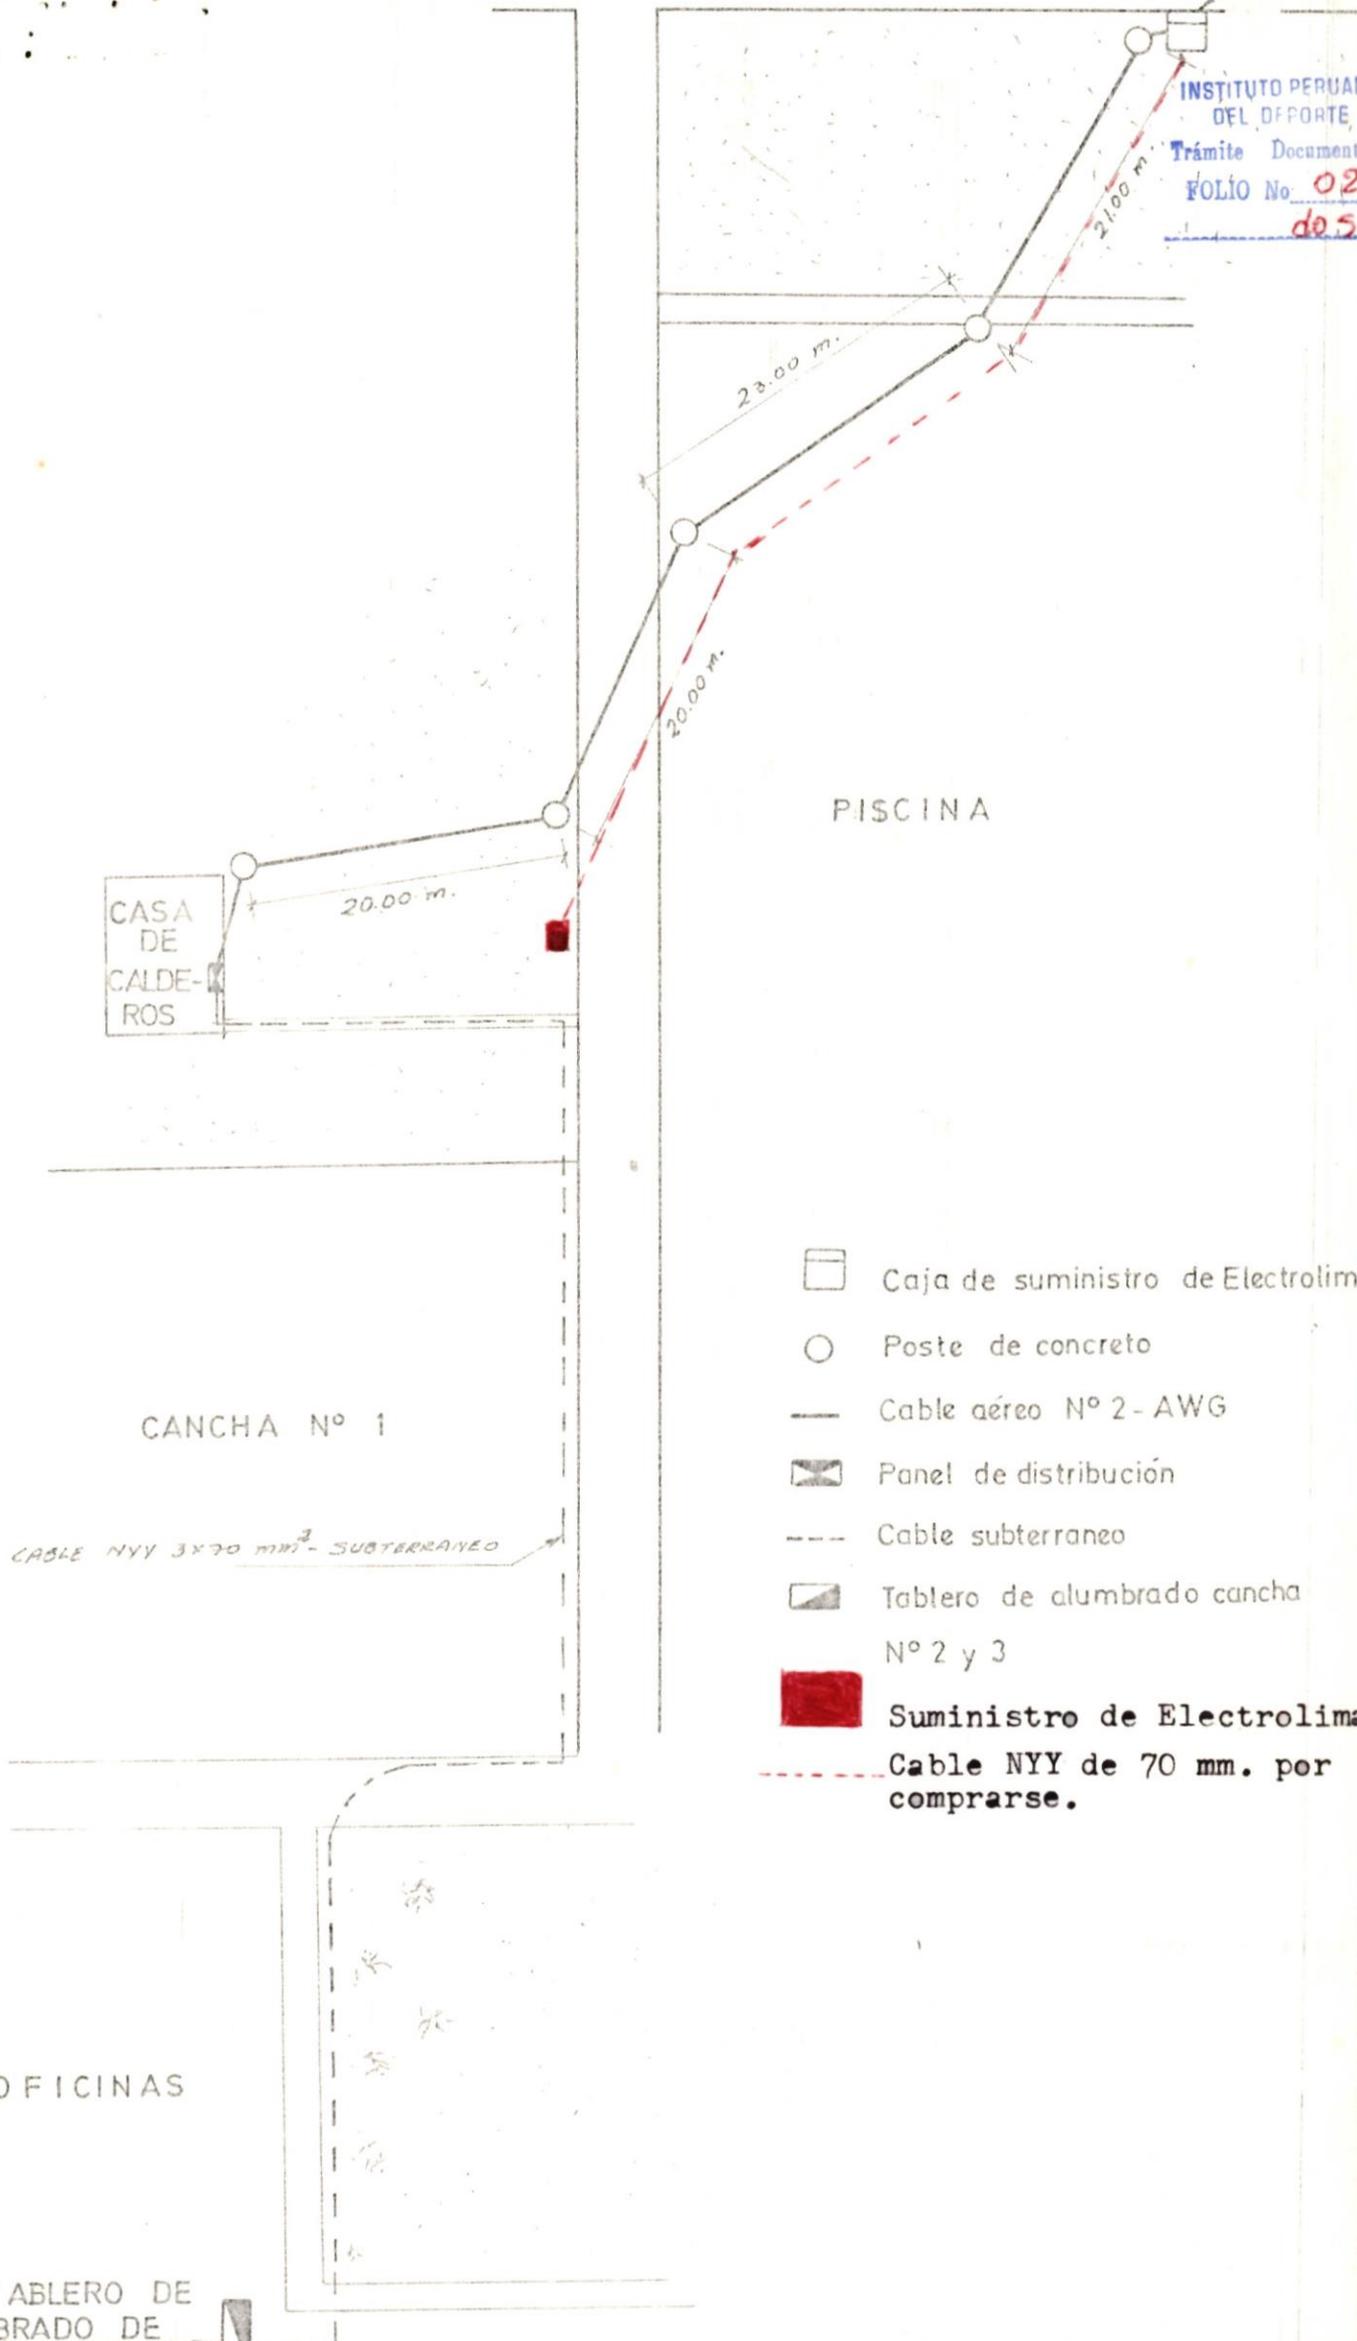

-  Caja de suministro de Electrolimbo
-  Poste de concreto
-  Cable aéreo N° 2-AWG
-  Panel de distribución
-  Cable subterráneo
-  Tablero de alumbrado cancha N° 2 y 3
-  Suministro de Electrolimbo
-  Cable NYN de 70 mm. por comprarse.

CASA DE CALDEROS

CANCHA N° 1

CABLE NYN 3x70 mm² - SUBTERRANEO

PISCINA

OFICINAS

TABLERO DE ALUMBRADO DE